FOGNATURE

SEZIONE CONVENZIONALE SCAVI LONGITUDINALI PER CONDOTTI



PROFONDITA' mt. / Ø mm	000 ÷ 100	100 ÷ 200	200 ÷ 300	300 ÷ 400	PROFONDITA' mt.
125 ÷ 160 ÷ 200 ÷ 250	100	140	190	240	
300 ÷ 400	120	170	220	285	
500 ÷ 600	145	195	250	310	
800	165	215	270	330	
1000	185	235	290	350	
1200	205	250	320	375	

SPD. LORDI(PESANTI) mt.

CADITOIA STRADALE MONOBLOCCO IN CLS ARMATO
SCALA 1:20



Pozzetto disabbiatore



PARTICOLARE POSA IN OPERA DI TUBI IN C.A. VIBROCOMPRESSO
SCALA 1:20



CALCOLTAMENTO TUBI IN P.V.C. PER ACQUE BIANCHE (tipo SN2 – marchiati IIP)
SCALA 1:20



CAMERETTA DI DEVIAZIONE A 90°
SCALA 1:20



CAMERETTA DI RETTIFILO IN CLS ARMATO
SCALA 1:20



SEZIONE A-A

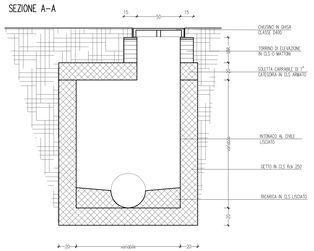

ENEL/ILL. STRADALE

POZZETTO ENEL – SCALA 1:20



CHIUSINO STRADALE PER POZZETTI DI ISPEZIONE

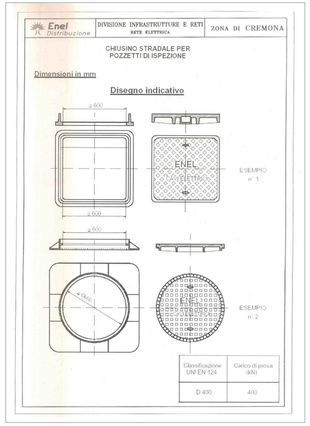

Tubo protettivo flessibile "tipo corrugato"

I tubi devono essere realizzati:

- in polietilene ad alta densità(HDPE) di colore nero per la struttura esterna, e polietilene a bassa densità per la guaina interna (LPDE)
- devono essere realizzati secondo quanto stabilito dalle Norme CEI EN 50086-2-2 e CEI EN 50086-2-4 (equivalenti alle seguenti caratteristiche di cui al punto 6 "Classificazione":4.1.2.2. resistenza all'urto – Normale –
- la struttura deve essere realizzata da un tubo esterno corrugato e da una guaina liscia priva di ovalizzazioni
- il raggio minimo di curvatura ammesso senza alterazioni delle caratteristiche meccaniciì, dovrà essere pari a 5 volte il diametro esterno; nelle giunzioni, devono essere garantite le caratteristiche di protezione meccanica dichiarate per il tubo.

Tubo protettivo in materiale plastico

I tubi devono essere classificati con resistenza all'urto Normale in accordo a quanto indicato al paragrafo 6.1.2.2 delle Norme CEI 50086-2-4 e devono essere realizzati in accordo alle Norme CEI EN 50086-2-4.

Nastro di segnalazione"Enel cavi elettrici"

- Polietilene reticolato, PVC plastificato o altri materiali di analoghe
- Il nastro deve essere costituito da un film di colore rosso con dicitura nera, recante la scritta "ENEL–CAVI ELETTRICI" ripetuta per l'intera lunghezza, termicamente saldato ad uno secondo pellicola in polipropilene trasparente a protezione della scritta.
- La scritta di cui sopra dovrà essere intervallata da uno spazio di circa 100 mm, entro il quale sarà inserito il Nome o marchio del Costruttore.
- La spessore e le caratteristiche del nastro ottenuto dovranno essere tali da permettere un allungamento pari o maggiore del 250%
- Il nastro di segnalazione va steso sopra le protezioni meccaniche per la segnalazione dei cavi interrati.

SEZIONE TIPO CONDOTTA RETE ENEL.
SCALA 1:20



LINEA DI CAVO IN TUBO INTERRATO
SCALA 1:20

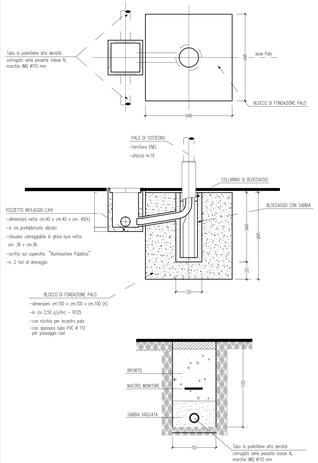

PARTICOLARE CABINA ELETTRICA

PIANTA TIPO - SCALA 1:50

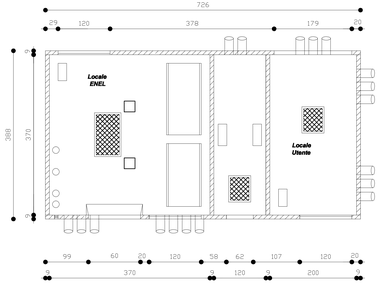

SEZIONE TRASVERSALE - SCALA 1:50



PROSPETTO ENTRATA (Locale Enel-Misure) - SCALA 1:50

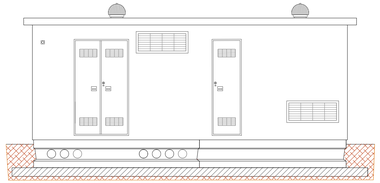

PROSPETTO LATO ENEL - SCALA 1:50



PROSPETTO ENTRATA (Locale Utente) - SCALA 1:50

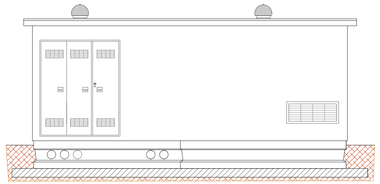

PROSPETTO LATO UTENTE - SCALA 1:50



POSIZIONE TUBI PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI



PIANTA – SCALA 1:20

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI

1) PROFONDITA' TUBO IN CARREGGIATA 70 cm.
2) PROFONDITA' TUBO SU MARCIAPIEDI 40 cm.
3) PROFONDITA' TUBO IN ATTRAVERSAMENTO STRADALE 100 cm.
4) FILO ZINCATO DI TRAINO IN TUBO
5) CALDANA PROTEZIONE TUBO spess. 10 cm.

NEL CASO LE TUBAZIONI ENEL E TELECOM SIANO A QUOTA INFERIORE DI QUELLA SOPRAVISTA, LE STESSE PER TRATTI IN PVC VANNO CALOTTATE CON CLS

PARTICOLARE CORDOLO IN CLS



PARTICOLARE SEZIONE STRADA - SCALA 1:20



COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO PROVINCIA DI CREMONA

PIANO DI LOTTIZZAZIONE - PORTA DEL MOSO -

VARIANTE N. 2 IN AMPLIAMENTO DI S.C. E S.L.P.

N° ELABORATO	:	06
N° ELABORATO PER UFFICIO	:	Var_P.L.
DENOMINAZIONE ELABORATO	:	PARTICOLARI COSTRUTTIVI
SCALA GRAFICA	:	varie
CODIFICA	:	663\ProgUrbi\Var.Lug17\Tav.06_Var2_Particolari.dwg
DATA	:	Aprile 2018 STAMPA : 27.04.2018
COMMITTENTE	:	OMNICOS GROUP S.r.l.
PROGETTISTA	:	**ARCH. BRUNO FERRARI**
DISEGNATO DA:	:	**S.M. - S.Z.**
FIRMA COMMITTENTE	:	

Arch. Bruno Ferrari
Via P. Zurla, 2 - 26013 Crema (CR)
Tel. 0373.86123 - Fax 0373.86103
e-mail. bfarchitetto@gmail.com
iscritto all'Ordine degli Architetti di Cremona al n. 203
C.F. FRR BRN 59D28 D142S - P.IVA 00811090190

questo disegno non può essere riprodotto nè dato in visione a terzi senza l'autorizzazione scritta dell'autore
OGNI ABUSO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.